



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010907930293

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

开关电源

见附件（仅适用于海拔 2000 米及以下）（测试搭配的辅助散热装置为尺寸：
380mm*380mm*3mm 的铝板，详见附件）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022(A 类);GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
(CNCA-C09-01:2023) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 31 日 有效期至：2026 年 10 月 19 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 12 月 27 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010907930293

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号	输入	输出	
		V dc	Max. A
UHP-200A-4.2	100-200Vac, 50/60Hz, 3.0A	4.2	28
UHP-200A-4.5		4.5	28
UHP-200A-5		5.0	28
UHP-200A-4.2	200-240Vac, 50/60Hz, 3.0A	4.2	40
UHP-200A-4.5		4.5	40
UHP-200A-5		5.0	40

本设备温度测试搭配的辅助散热装置为尺寸：380mm*380mm*3mm 的铝板，如下图

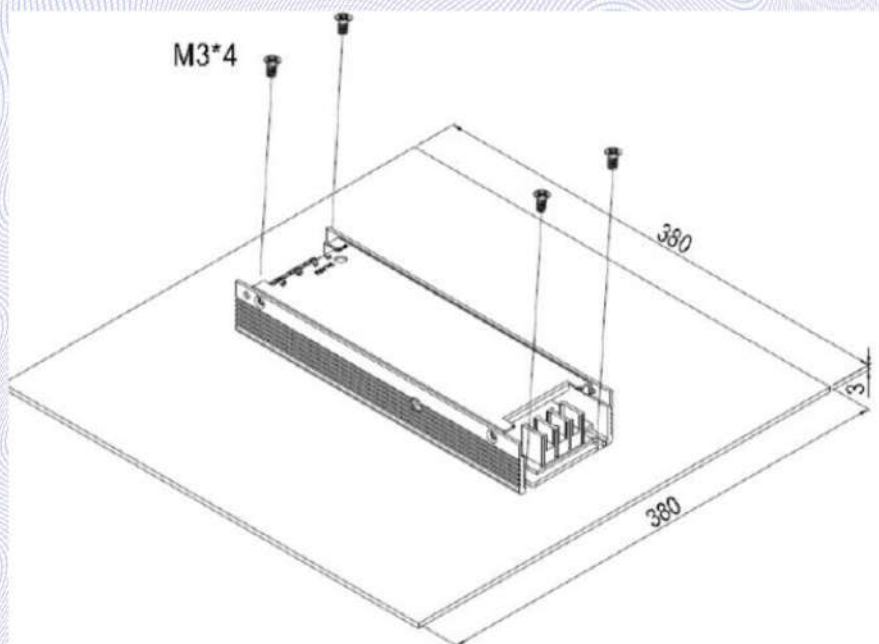

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司